



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307689076

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 11 日 有效期至：2029 年 09 月 05 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 06 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307689076

证书附页：第 1 页 共 2 页

TGB3-63DC、TGB3-63HDC、TGB3-63HZ；

Ui: 1000V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V(1P 外形)、DC500V(2P 外形)、DC750V(3P 外形)、DC1000V(4P 外形)；

In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；

过电流脱扣器类型：热磁式；TGB3-63DC：Icu=Ics：6kA；TGB3-63HDC、TGB3-63HZ：Icu：10kA、Ics：7.5kA；选择性类别：A；

接线方式：1P 外形、2P 外形、3P 外形、4P 外形（见接线图）；适用于隔离用；


配用的辅助触头 OF3、报警触头 SD3 (CQC23107394274)：1NO1NC；Ui: 690V；

Ith: 6A；AC-12: AC240V/6A、AC415V/3A；DC-12: DC24V/6A、DC48V/2A、

DC130V/1A；分励脱扣器(MX3)Us: AC110V~415V、DC24V、DC48V、DC220V；

符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器(MN3)Us: AC220V/230V/240V、AC380/400/415V；50/60Hz；

接线图：

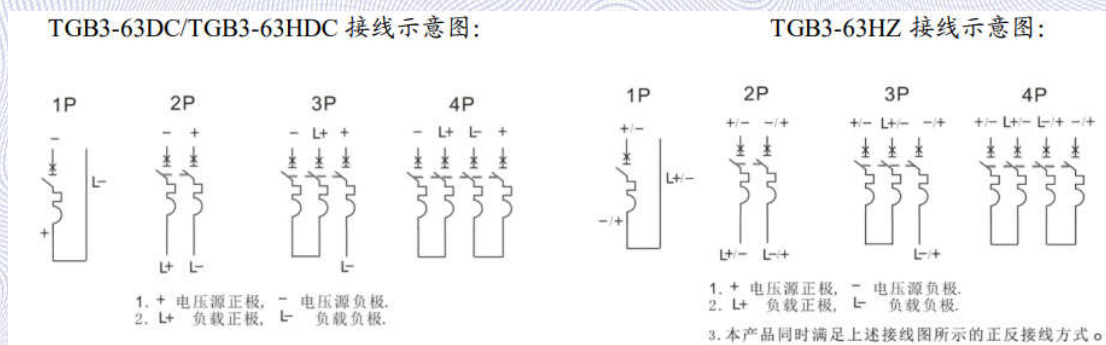

型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307689076

证书附页: 第 2 页 共 2 页

TG B 3 - 63 □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①企业特征代号;
- ②小型类断路器;
- ③设计序号;
- ④壳架等级额定电流(A);
- ⑤额定短路分断能力: 6kA (无代号), 10kA (代号 H)
- ⑥派生代号: DC(有极性), Z (无极性)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司